




SINCE 1950

ALASKA

全熱交換器

(VH-6368/VH-6388/VH-63108)S/SC2

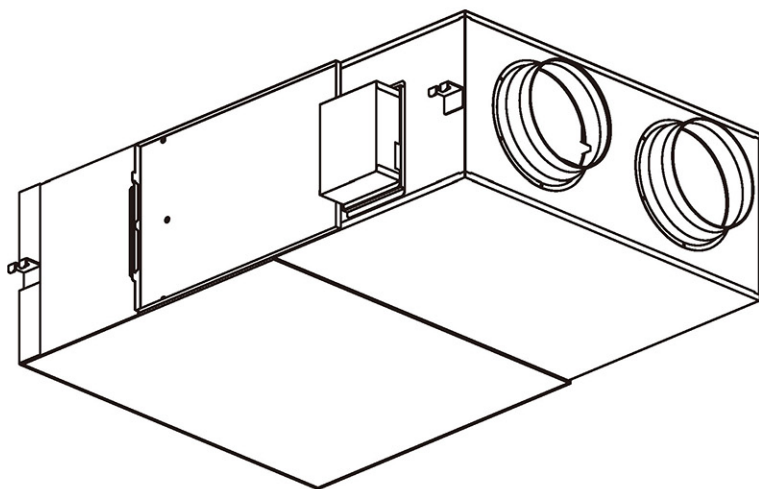


請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

目 錄

CONTENTS

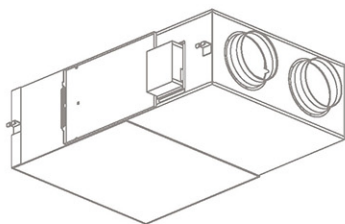

AIR QUALITY

安全注意事項	1
安裝注意事項	2
產 品 特 點	4
各部位名稱和尺寸	5
控 制 器	7
安 裝 方 法	7
標準安裝示例	8
管 道 工 程	9
接 線 圖	10
使 用 方 法	11
安 裝 檢 查	12
使用注意事項	13
特別注意事項	16
規 格	17
保 養 方 法	18
故 障 診 斷	20

安全注意事項

■ 安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”，然後再進行安裝作業。

■ 為了預防對使用人員和其他人員造成傷害，避免財產損失，請務必遵守以下事項。



■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 警告 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 注意 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	  圖案表示“必須執行”、“強制”。

 警告	
	電氣工程要按照國內法規和使用說明書進行施工，必須使用專用線路。如果電源線路容量不足或施工不當，易造成觸電或火災事故。
	安裝工程請委託專業人員，不可自行安裝、移動或重裝。自行安裝如有不當易造成掉落、觸電或火災等事故。
	安裝工程須嚴格按照本使用說明書進行。安裝如有不當易造成觸電或火災事故。
	安裝要在能承受重量的地方。嚴格按照使用說明書的要求進行。如果強度不夠，安裝不牢固，易造成觸電、火災、機組掉落等引起傷害。
	
外氣進入口須避免設置在吸入高溫或高濕空氣的位置。否則會給機器內部造成影響，引起故障、觸電或火災。	
外氣進入口要安裝在遠離可燃氣體排風口的地方。否則會引起室內缺氧。	
外氣進入口處要安裝防鳥網或類似裝置。當有鳥巢等異物時應清除掉。否則會引起室內缺氧。	
保養檢修時必須關掉開關。並關掉專用斷路器（OFF）。否則易觸電。	
	
地線不可與燃氣管道、自來水管、避雷針、電話地線等連接在一起。接地不正確易造成觸電。	

 注意	
	須安裝專用斷路器。根據安裝位置的情況，有時必須安裝漏電斷路器。如果不安裝漏電斷路器，容易引起觸電或火災。
	電源線以及連接線要使用指定的電源線連接牢固。端子台連接線部位應固定結實，不受電纜外力影響。如連接或固定不牢固易引起發熱或火災。
	電源線和連接線安裝後必須蓋好電器箱蓋。如果電源蓋板安裝不當，灰塵或粉塵會造成端子接線部位發熱，引發火災與觸電。
	當使用的金屬風管，穿過木製建築物的金屬板或金屬網時，要在風管和牆壁之間做絕緣層。否則會引起觸電或漏電。
	安裝工程使用的零件必須是指定的零件（包含附件）。如果不使用指定零件易造成機組掉落、火災和觸電。
	室外風管在安裝時要向下傾斜。防止雨水侵入。如安裝不當會造成屋內滲水打濕室內財物。
	天花板內高溫多濕時，應在天花板內安裝換氣設備。否則易引起火災或觸電。
	為了防止結露，要在室外側風管（必要時包含室內側風管）做隔熱層。如安裝不當會造成屋內滲水打濕室內財物。
	
必須使用額定電壓。否則易引起馬達燒毀及控制系統異常。	
室內吸氣口不可安裝在廚房等油煙多的地方，否則易引起火災。	
主機和室內給氣口不可安裝在直對熱源或明火的地方。否則易引起過熱或火災。	
主機和外氣進入口不可安裝在機械廠、化工廠等易產生酸、鹼、有機溶劑、塗料等有害氣體以及含有腐蝕性成份氣體的地方。否則易導致中毒或火災。	
主機和室內吸氣口不可安裝在浴室等濕度高的地方。否則易引起觸電或漏電。	
不可安裝在可能有易燃性氣體洩漏的地方。萬一有洩漏的燃氣在機組周圍積聚，會導致火災事故。	

安裝注意事項


- 無論因任何原因耽擱全熱交換器的安裝，以及全熱交換器在現場作短期或長期的保存，都必須採取相應的保護措施，以防止建築灰塵或碎石進入主機及其他附件之中。
- 為了平時能夠對過濾網和全熱交換引擎進行清潔和維修，請務必在天花板指定位置設置檢修口。
- 不要拖移機器，否則會刮傷表面，損壞隔熱材料，引起結露。
- 每年要對全熱交換引擎和過濾網進行2~4次清潔，因此必須設有下列圖所示的檢修口（用於檢查過濾網、全熱交換引擎、扇葉、電機、風閥）。如果不清潔會引起堵塞產生性能降低。

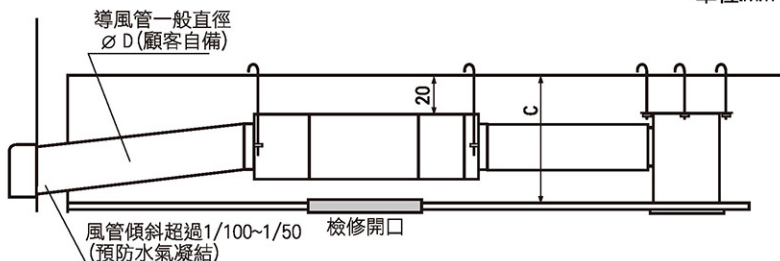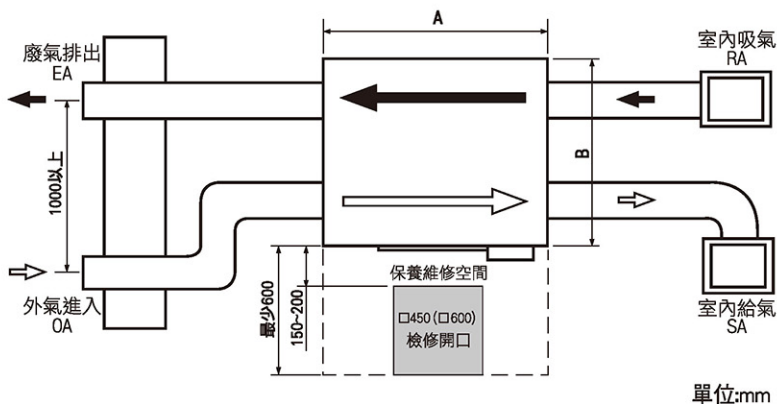

機 型	A	B	C	D
VH-6368S/SC2	1327	902	450以上	Ø194mm(8")
VH-6388S/SC2	1327	902	450以上	Ø250mm(10")
VH-63108S/SC2	1327	1134	450以上	Ø250mm(10")

單位:mm


- 安裝全熱交換器的位置必須保證天花板內高度大於上表C尺寸。
- 不可安裝在熱水器附近。
- 請勿採取如下配管方式。

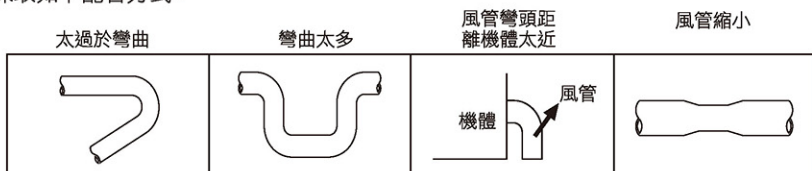

- 不可在廚房和浴室使用。如果在油煙多的地方使用，易引起過濾器 and 全熱交換引擎的堵塞，以致不能使用。
- 如果在濕度高的地方使用，在機體內會產生露水，易引起觸電、短路等電器故障或滴水。
- 全熱交換器要在40℃以下的溫度條件下使用。絕對不可安裝在直對明火的地方。如果超過40℃的環境下使用，會造成塑膠部分變質、變形及故障，應充分注意。
- 當使用共同風管排風時，有義務採用防火材料。
- 為避免排到室外的污氣又從外氣進入口回到室內，安裝在外牆上的兩各風管口之間的距離應大於1m。
- 若用戶希望室內的噪音盡可能地小，那麼應考慮在風管中串接風管消聲器。
- 防止昆蟲侵入:
全熱交換器是將室外的新鮮空氣吸入到室內的一種機組。所以，室外環境中存在昆蟲時，可能會將昆蟲從室外防雨罩吸到機組內部。機組內雖然配置了粗效過濾網，但體積微小的昆蟲並不能完全被過濾網所阻擋，且從過濾網周圍及框架縫隙吸入室內的情況亦有可能發生。
另外，在“普通換氣”時切勿直接關閉斷路器停機，沒有了空氣的流通，且排風側風道與室內連通，偶爾會出現昆蟲侵入室內的情況；此時機組應由控制器電源停機，本機設計停機時風閥自動切至熱交換氣以減少昆蟲直接進入室內。
在昆蟲較多或外氣進入口、廢氣排出口的周圍有路燈的環境中使用時，容易招引昆蟲，因為昆蟲的產生是基於自然環境的。
- 防止室外空氣侵入:
在寒冷地區及室內風速較高的場所，因為運轉停止時有室外空氣侵入的可能，作為防止室外空氣侵入的對策，請在室外風管側安裝“電動風閥”（請客戶自行購買）。
- 安裝之後，本產品的最底面至地面的距離不得小於2.3m。
- 必須使用過濾網，否則小蟲、灰塵將直接被送進室內，全熱交換引擎被髒物或灰塵堵塞，性能就會下降，甚至不能使用。

產品特點

- 1.將排出的混濁空氣與吸入的室外新鮮空氣進行熱能交換，使新鮮空氣的溫度接近於室溫後送入室內，以保持室內的溫度。因而即使在開空調時，也可以防止室溫急遽變化，節約能源保持舒適的換氣環境。（如下圖所示）

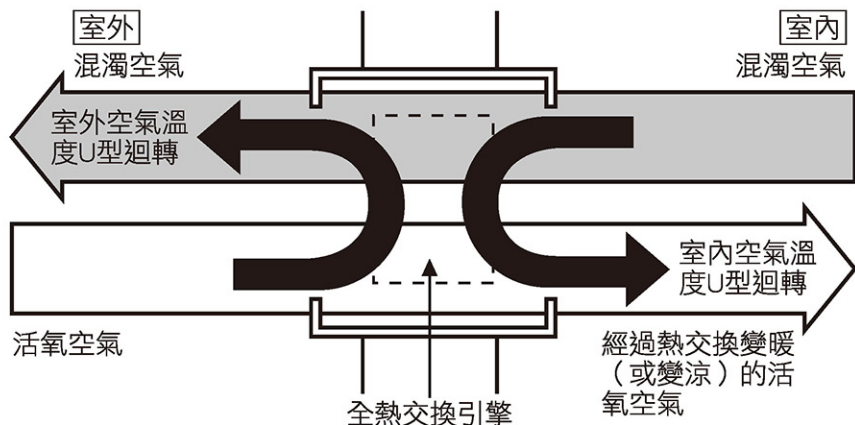

- 2.節能換氣:
有效回收因換氣而損失的熱能（室外進氣負荷），可以節約空調費用。
- 3.節省設備:
因為可以大幅減輕室外進氣負荷，部分熱能能夠回收，空調設備可以適當小型化。
- 4.調濕功能:
制冷時，去除高濕度的外部空氣，接近的室內溫度的溼度進氣。
制暖時，將室外乾燥的空氣轉換成室內的溼度，接近室內的溼度進氣。
- 5.舒適換氣:
換氣時室內溫度變化小，由於進氣跟排氣同時進行，在高密封性的房間裡也可以穩定地換氣。
- 6.隔音效果:
機體、全熱交換引擎具有隔音效果，可以防止戶外噪音傳入室內，或防止室內聲音傳出戶外，不損害辦公室或店鋪環境。


換氣方式

- 熱交換換氣:
將室外空氣和室內空氣進行熱交換，以接近室內空氣的溫溼度，向室內進氣。
- 普通換氣:
將外部空氣直接送入室內。

各部位名稱和尺寸

型號 VH-6368S/SC2




型號 VH-6388S/SC2

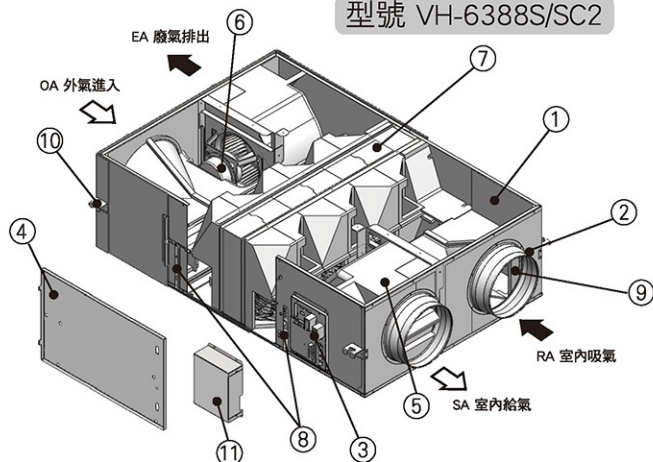

號碼	名稱	數量
1	機體	1
2	出入風口	4
3	I/O基板	1
4	維修蓋	1
5	扇葉	2
6	馬達	2
7	全熱引擎	3
8	過濾網	2
9	風閥組	1
10	懸吊座	4
11	電器箱蓋	1

適用風管

型 號	公稱直徑
VH-6368S/SC2	Ø194mm(8")
VH-6388S/SC2	Ø250mm(10")

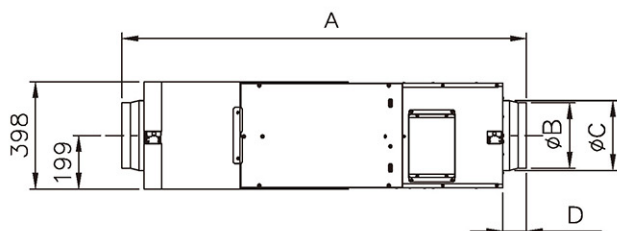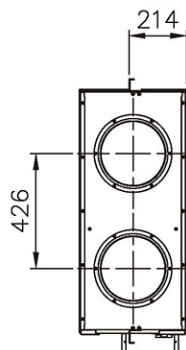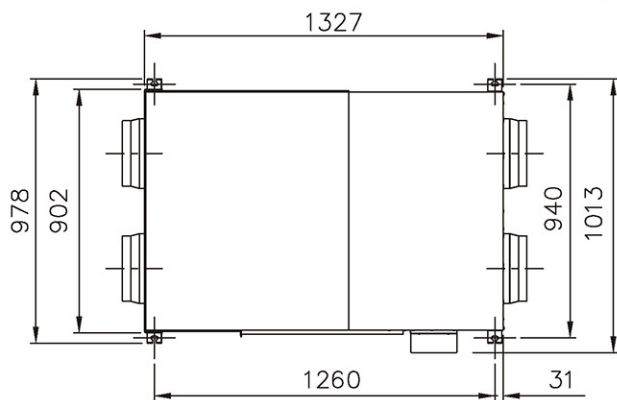


機型	VH-6368S/SC2	VH-6388S/SC2
位置		
A	1510	1496
ØB	194(8")	242(10")
ØC	261	258
D	95	87

單位:mm



各部位名稱和尺寸

型號 VH-63108S/SC2

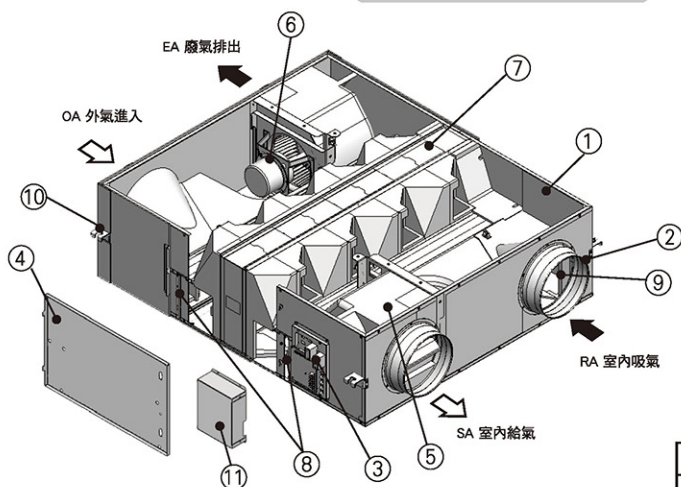


號碼	名稱	數量
1	機體	1
2	出入風口	4
3	I/O基板	1
4	維修蓋	1
5	扇葉	2
6	馬達	2
7	全熱引擎	4
8	過濾網	2
9	風閥組	1
10	懸吊座	4
11	電器箱蓋	1

適用風管	
型 號	公稱直徑
VH-63108S/SC2	Ø250mm(10")

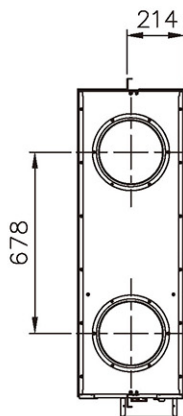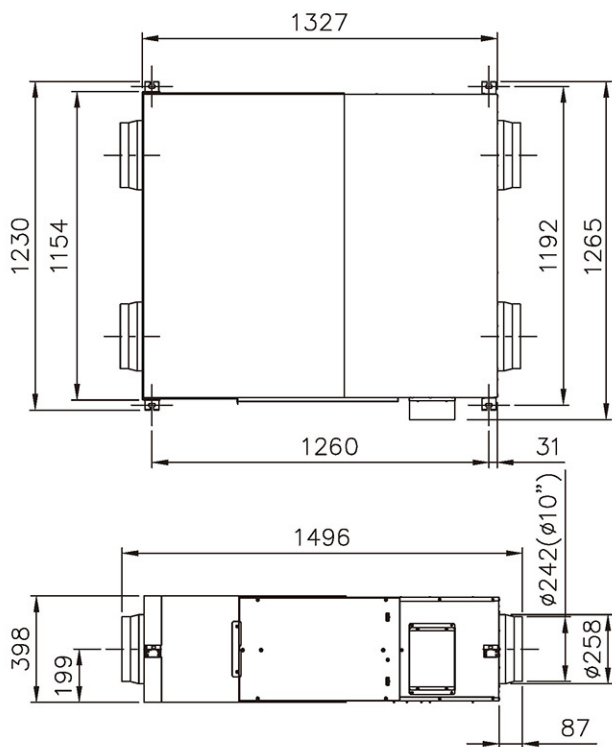


控制器

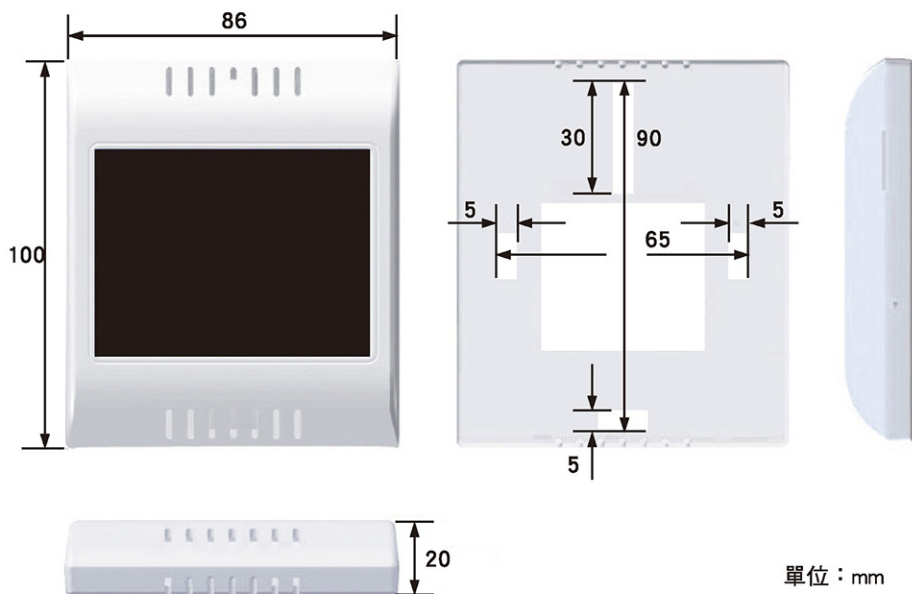

安裝方法


安裝機身

- 請客戶準備天花板懸掛螺桿、螺母和墊片。
- 安裝時必須能夠充分承受設備重量，保持水平，固定結實。
- 安裝不牢固會發生危險，而且會引起震動。安裝不水平易造成風閥部份動作不良。

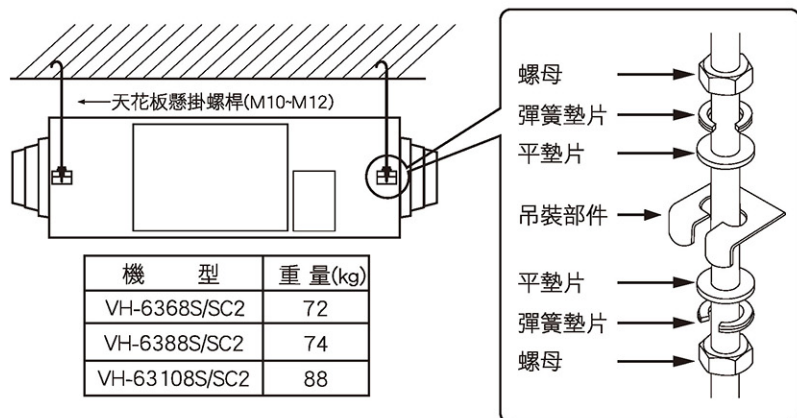


標準安裝示例


正向安裝

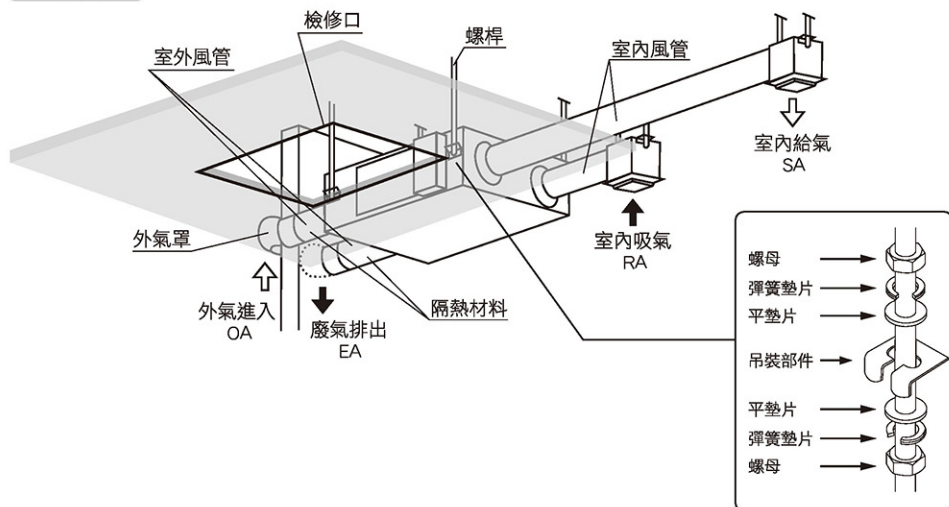

反向安裝

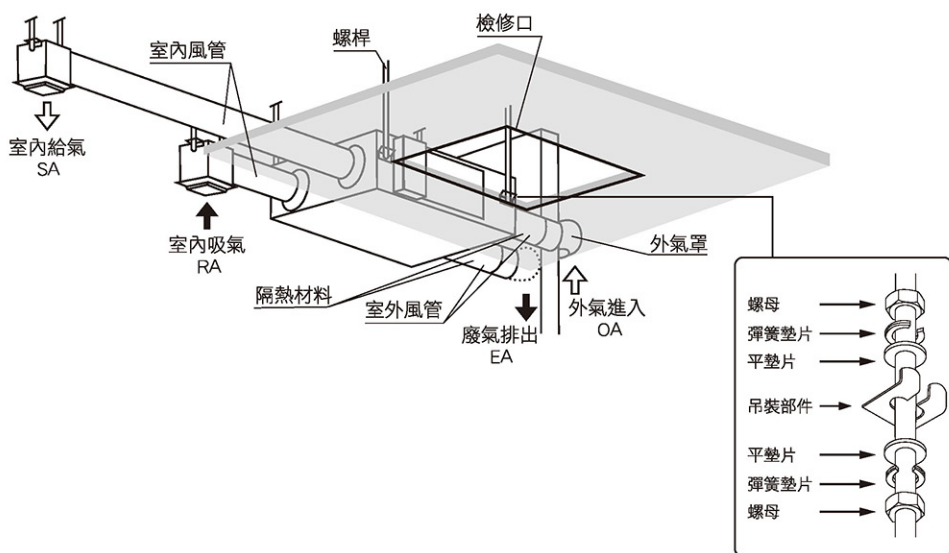


- 出入風口和風管的連接部份要用鋁箔膠帶包捲黏接，不可漏氣。
- 室內吸氣口和室內給氣口的安裝位置要盡量拉開距離。
- 室外廢氣排出口和外氣進口需相距1m以上。
- 室外側的2個風管要向室外的一側傾斜，防止室內進水（斜度1/100~1/50）如下圖。
- 室外側的2個風管（室外廢氣排出口和外氣進口）必須安裝防止結露的隔熱材料（材料：玻璃棉，保溫棉厚度25mm）如下圖。
- 當使用的金屬風管，穿過木製建築物的金屬板或金屬網時，要在風管和牆壁之間做絕緣層。

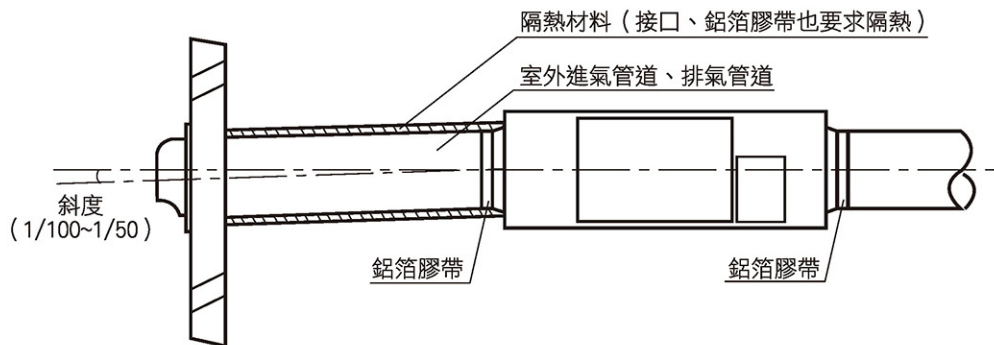

接線圖

觸控型控制器-I0基板

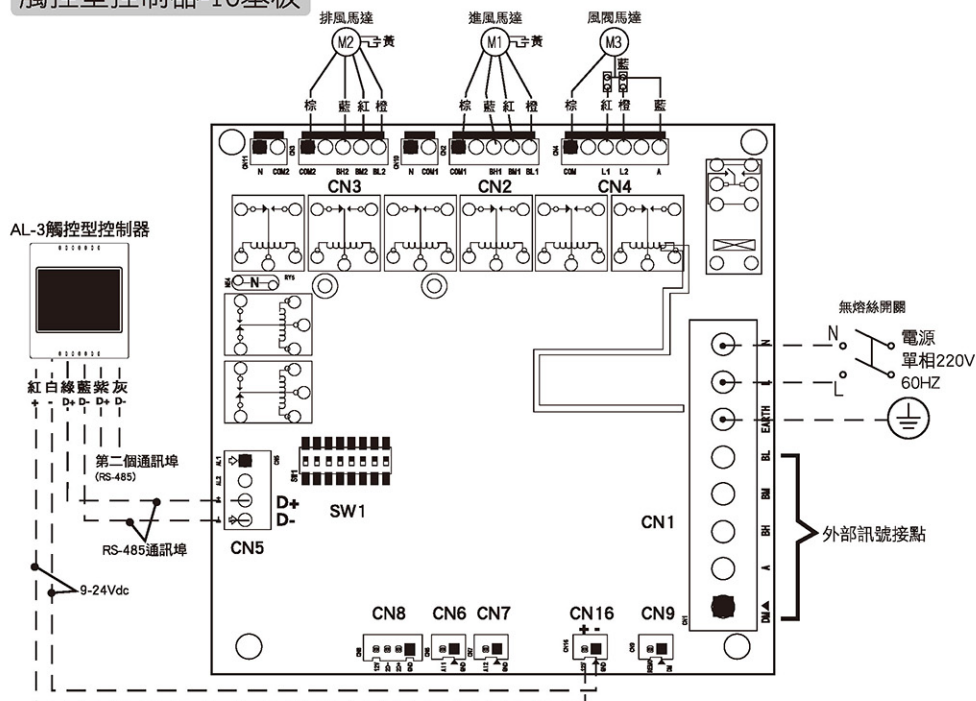


I0基板接點配置說明

1. CN1：電源輸入接點，外部強制普通換氣接點，風扇外部強制強、中、弱風速接點。
2. CN2：進風馬達輸出接點。
3. CN3：排風馬達輸出接點。
4. CN4：換氣風閥輸出接點。
5. CN5：RS-485通訊接點(D+、D-)及警報輸出接點(AL1、AL2)。
6. CN6：室內側溫度感測器連結接點
7. CN7：室外側溫度感測器連結接點
8. CN8：CO₂感測器連結接點。
9. CN9：外部遠端啟停接點。
10. CN16：9-24Vdc，供給3.5" 操作面板之電源輸出接點。
11. SW1：指撥開關
 - A. "1-4" 為站台位址設置用。
 - B. "5"、"6" 不使用。
 - C. "7" 為有無溫度感測器之致能開關，"ON" 時為有溫度感測器，反之則無。
 - D. "8" 為有無CO₂感測器之致能開關，"ON" 時為有CO₂感測器，反之則無。

■ 接線要按照以下要求實施。

- 卸下電源蓋上的固定螺絲（4個），打開電器箱蓋將線接好。（接線以所訂購控制方式配線）
- 從端子台拉出的電線要用配線固定鈕固定牢固。
- 建議使用電線 $3C \times 1.25\text{mm}^2$ 和 $2C \times 1.25\text{mm}^2$ 電線。
- 建議使用斷路器裝置，每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離和額定電流10A以上的開關。
- 觸控型控制器通訊格式為 Modbus RTU 鮑率:9600,n,8,1。
- 通訊線材請採用符合UL2464 24AWG雙層遮蔽線。

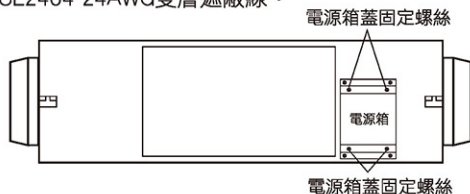

注意


- 必須使用和各型號對應的電源。如果使用不同的電源，電機會燒毀。
- 安裝時，需在供電線路中安裝觸點間距不少於3mm的雙極斷開裝置。
- 電源請使用220V單相交流電源，使用其他電源會燒壞電機。
- 地線工程要按照國內法規實施。
- 接線結束後，在開電源之前要再次檢查連線有無錯誤。
- 當多台機器運轉時，請使用適合電流量的電線。

使用方法

- 啟動控制器，依畫面指示進行設定，設定完後進行試運轉。
- 試運轉結束後進行換氣模式、風量大小等設定。
- 詳細操作見觸控型控制器使用說明書。




注意

- 控制器停機時風閥自動轉到熱交換氣。
- 冬季請使用“熱交換氣”。冬季，室內制熱時，使用“普通換氣”的話，機組表面會產生冷凝水，冷凝水滴落後，可能會弄髒天花板，引起配線短路及漏電等。
- 夏季、冬季制冷制熱時，功能切換開關設置在“熱交換氣”模式上。
- 春季、秋季中間時期時，功能切換開關設置在“普通換氣”模式上。
- 觸控型控制器（另外購買）

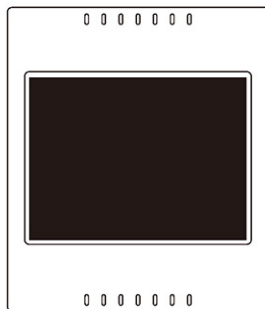


安裝檢查

- 全熱交換器是辦公室、會議室、家庭等場所使用的設備。確認機體或給氣口、排氣口沒有安裝在以下的場所。

高溫或直接受熱的地方 全熱交換器應避免安裝在周圍溫度超過40℃的地方。在高溫狀態下使用會造成過濾網和全熱交換引擎變形或燒壞電機。 	濕度高的地方 請勿安裝在浴室等濕度高的地方。容易引起觸電或故障。 	廚房等油煙多的地方 過濾網和全熱交換引擎附著油之後將不能使用。 
---	---	--






- 請確認檢修口是否便於過濾網和全熱交換引擎的保養以及機器的維修。

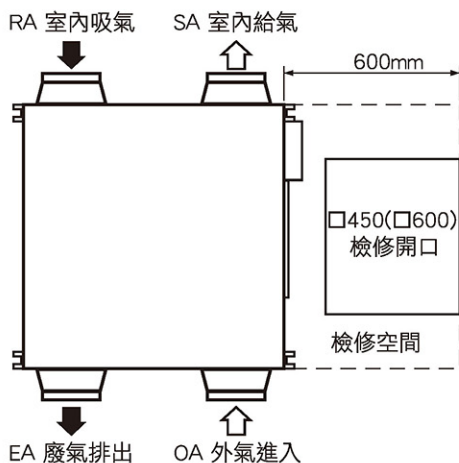

- 請不要安裝在機械廠或化工廠附近，避開易產生酸、鹼、有機溶劑、塗料等有害氣體以及含有腐蝕成分氣體、粉塵、油霧的地方。
- 安裝地點或有關安裝方面如有不合適的地方，請與經銷商聯繫。


使用注意事項

警告

	勿將手指或棍棒插入送風口或排風口。由於扇葉高速旋轉，易導致受傷。 	絕對不可自行安裝、拆卸、修理、改造、移動或重裝。易發生掉落、觸電、火災等事故。 ■ 請與經銷商聯繫。 
	異常時（燒焦味）要停止運轉，關掉專用斷路器（OFF）。在異常的狀態下持續運轉會引起故障、觸電或火災。 ■ 請與經銷商聯繫。 	可燃性氣體洩漏時要開窗換氣。機組開動後，電氣接點的火花會引起爆炸或火災。 
	進氣口要安裝在距離燃氣排風口較遠的位置。否則易造成室內缺氧。 	必須按照額定電壓使用。否則易引起機組燒毀。 220 V 60 Hz
	當清潔過濾網和全熱交換引擎時，必須關掉開關，將專用斷路器關閉。因為扇葉在內部高速運轉易引起受傷。另外，在高處作業時要將梯子固定牢固。 	在室外進氣口處安裝防鳥網或類似的物品。當有鳥巢等異物時請清除，否則容易引起室內缺氧。 

⚠ 注意


不可在主機附近使用可燃性噴霧器。易引起火災。




進氣口不要安裝在吸入高溫或高濕空氣的位置。如裝在高溫或高濕的位置會給機器內部造成影響，引起故障、觸電或火災。




機組上面不可放置裝水的容器。當漏水時，機組內部會進水，電絕緣受損，引起觸電。



勿將燃燒器具放置在主機室內給氣口直吹風的位置。易造成燃燒器具燃燒不充分。



動植物不可直接放在室內給氣口處。會給動植物造成不良影響。



不可用水洗主機。易引起觸電。




不可用濕手操作開關。易引起觸電。




當清潔過濾網和全熱交換引擎時，請勿使用有機溶劑和金屬刷。








不要安裝在油煙多的地方。過濾網或全熱交換引擎黏油後將不能使用。



不要安裝在浴室等濕度高的地方。易造成觸電或引發故障。




⚠ 注意

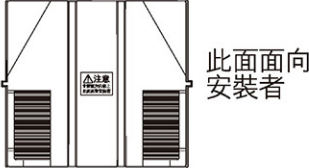	不要安裝在機械廠或化工廠等產生酸、鹼、有機溶劑、塗料等有害氣體，和含有腐蝕成分氣體的地方。易造成中毒或火災。 	冬季，室內制熱時，請勿使用“普通換氣”。冷凝水從機組表面滴落在天花板上，可能會弄髒天花板。 
	拆卸機組時請勿傾斜。內部積水的滴落易弄濕屋內物品。 ■ 請與經銷商聯繫。 保持水平 	當長時間不使用時，為安全請將專用斷路器關閉。如果灰塵積多會發熱，易引起火災。 
	安裝全熱交換引擎時，請將把手面對安裝者，並讓方向箭頭朝上安裝。如安裝不正確可能導致機組無法正常運轉。 	有特殊用途，請充分確認。食品、動植物、精密儀器、美術品的保存等特殊條件下使用，有可能造成品質劣化。。 
	定期清潔過濾網。過濾網上附著灰塵過多會引起室內缺氧。 	當清潔過濾網和全熱交換引擎時要戴手套。如不配戴手套易引起受傷。 


特別注意事項

必須使用過濾網。

如果不使用過濾網，全熱交換引擎上會積滿髒物和灰塵，性能因此而降低，甚至不能使用。



如果急速重複按下控制器面板的話，不但易造成錯誤動作，而且會給控制器內部及繼電器帶來不良的影響，從而引發故障問題產生。



冬季室內供暖時，如果設置“普通換氣”會引起機身或室內送風口處結露，所以冬季禁止使用“普通換氣”。



■ 防止昆蟲侵入

全熱交換器是將室外的新鮮空氣吸入到室內的一種機組。所以，室外環境中存在昆蟲時，可能會將昆蟲從室外防雨罩吸到機組內部。機組內雖然配置了粗效過濾網，但體積微小的昆蟲並非能完全被過濾網所阻擋，且從過濾網周圍及框架縫隙吸入室內的情況亦有可能發生。

另外，在“普通換氣”時切勿直接關閉斷路器停機，沒有了空氣的流通，且排風側風道與室內連通，偶爾會出現昆蟲侵入室內的情況；此時機組應由控制器電源停機，本機設計停機時風閥自動切至熱交換氣以減少昆蟲直接進入室內。

在昆蟲較多或外氣進入口、廢氣排出口的周圍有路燈的環境中使用時，容易招引昆蟲，因為昆蟲的產生是基於自然環境的。

■ 防止室外空氣侵入

在寒冷地區及室內風速較高的場所，因為運轉停止時有室外空氣侵入的可能，作為防止室外空氣侵入的對策，請在室外風管側安裝“電動風閥”（請客戶自行購買）。

規格

項目	型號	VH-6368S/SC2					
電 源		220 V / 60 Hz					
換氣功能		熱交換換氣			普通換氣		
風量調節		強	中	弱	強	中	弱
消耗電力 (W)		410	310	195	410	310	195
電 流 (A)		1.9	1.4	0.9	1.9	1.4	0.9
機外靜壓 (mmAq)		19	7.5	3	19	7.5	3
風 量 (m³/h)		650	650	500	650	650	500
噪 音 [dB(A)]		40	38	36	40	38	36
溫度交換效率 (%)		77 ~ 88			—	—	—
烔交換效率 (%)	冷房	61 ~ 68			—	—	—
	暖房	69 ~ 80			—	—	—
外型尺寸 (mm)		1510 X 1013 X 398					
起動電流 (A)		3.7					
重 量 (kg)		72					

項目	型號	VH-6368S/SC2					
電 源		220 V / 60 Hz					
換氣功能		熱交換換氣			普通換氣		
風量調節		強	中	弱	強	中	弱
消耗電力 (W)		450	430	400	450	430	400
電 流 (A)		2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7
機外靜壓 (mmAq)		14	4	3	14	4	3
風 量 (m³/h)		800	800	690	800	800	690
噪 音 [dB(A)]		42	40	38	42	40	38
溫度交換效率 (%)		74 ~ 85			—	—	—
烔交換效率 (%)	冷房	60 ~ 68			—	—	—
	暖房	68 ~ 77			—	—	—
外型尺寸 (mm)		1496 X 1013 X 398					
起動電流 (A)		3.9					
重 量 (kg)		74					






項目	型號	VH-63108S/SC2					
電 源		220 V / 60 Hz					
換氣功能		熱交換換氣			普通換氣		
風量調節		強	中	弱	強	中	弱
消耗電力 (W)		580	520	405	580	520	405
電 流 (A)		2.6	2.4	2.0	2.6	2.4	2.0
機外靜壓 (mmAq)		20	9.5	7.5	20	9.5	7.5
風 量 (m³/h)		1000	1000	800	1000	1000	800
噪 音 [dB(A)]		43	41	38	43	41	38
溫度交換效率 (%)		75 ~ 80			—	—	—
烔交換效率 (%)	冷房	60 ~ 66			—	—	—
	暖房	69 ~ 78			—	—	—
外型尺寸 (mm)		1496 X 1265 X 398					
起動電流 (A)		5.4					
重 量 (kg)		88					

注意

- 溫度交換效率：室內側乾球溫度21℃，濕球溫度13℃；室外側乾球溫度5℃，濕球溫度2℃。
- 烔交換效率：(冷房)室內側乾球溫度27℃，濕球溫度19.5℃；室外側乾球溫度35℃，濕球溫度28℃。
(暖房)室內側乾球溫度21℃，濕球溫度13℃；室外側乾球溫度5℃，濕球溫度2℃。
- 噪 音 值：全消音噪音室量測，機組中央正下方1.5m處測量。

保養方法

設備內置的空氣過濾裝置必須使用，如果不使用過濾網，全熱交換引擎上會積滿灰塵和髒物，性能因此而降低，甚至不能使用。在使用過程中當感覺送風量或排風量明顯減弱時，可能是過濾網上積塵過多，應考慮清洗或更換過濾網，由於地區環境不同、設備使用時間長短各異，應根據各用戶的實際情況決定清潔週期。

⚠ 注意		
保養之前必須關掉開關和專用斷路器。 	勿將過濾網放到60°C以上的熱水中清潔。 	電機、控制器、全熱交換引擎絕對不可用水打溼。 
不要使用以下物品清潔。以及殺蟲劑、非中性清潔劑。 	不可用明火烘乾。否則易引起變形或變質。 	必須使用過濾網。如果不使用過濾網，全熱交換引擎被灰塵和髒物堵塞，性能就會降低，甚至不能使用。 



過濾網清潔

- 必須關掉運轉開關，關掉專用斷路器（OFF）。
- 過濾網的清潔（每年清潔2-4次）。
- 過濾網損壞時，請向經銷商購買。


1. 手從全熱交換器機組檢修口進入天花板內，拆下固定維修蓋的一個螺絲。



- 2.用手支撐維修蓋將兩個旋鈕旋轉90°，從固定部份卸下。

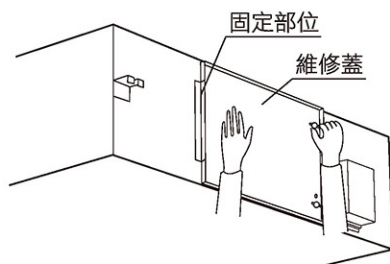


- 3.過濾網在全熱交換引擎兩側各有一個，請向自己方向拉出。

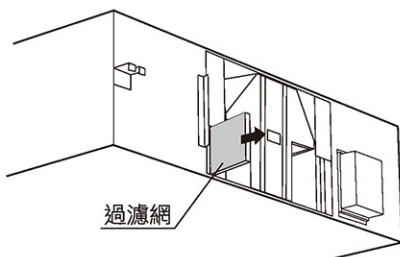

- 4.卸下的過濾網可輕輕用手彈，或用吸塵器清除髒垢和灰塵。髒的嚴重時可浸泡在加入廚房用洗滌劑（中性）的溫水中清洗。
- 5.過濾網充分自然乾燥之後再安裝。安裝時請注意方向，將可以看到過濾網朝向全熱交換引擎(如下圖所示)。



此面朝向全熱交換引擎

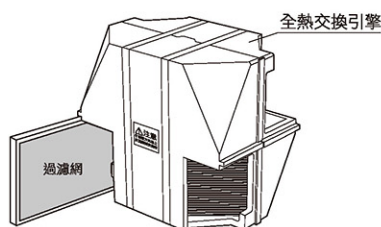


- 絕對不可用火烘乾。否則容易造成變形或變質。

全熱交換引擎清潔

- 建議用戶每2年對全熱交換引擎進行一次保養維護（或髒的很明顯須進行保養）。
- 全熱交換引擎損壞時，請向經銷商購買

- 1.首先將過濾網卸下。

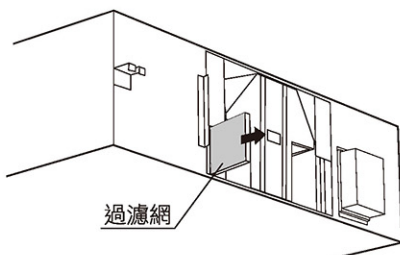


2.將全熱交換引擎從機中抽出

注意

- 全熱交換引擎重量如下表所示，拆卸時須拿穩不要掉落。


型 號	重 量(kg/個)	使用數量
VH-6368S/SC2	3.3	3
VH-6388S/SC2	3.3	3
VH-63108S/SC2	3.3	4

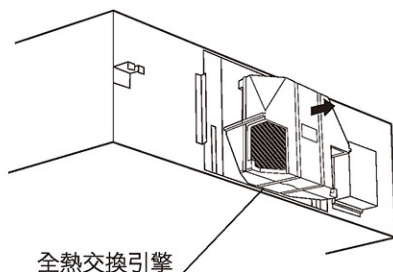

3.用吸塵器吸嘴將表面的髒物和灰塵吸淨。

注意


- 用吸塵器的吸嘴輕輕接觸全熱交換引擎進行清潔。吸嘴接觸用力過大會損毀全熱交換引擎的格子，操作時要注意。
- 全熱交換引擎絕對不可用水清洗

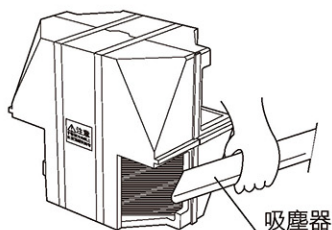

4.清潔結束後將全熱交換引擎和過濾網安裝回原處蓋上維修蓋並固定。

注意

- 必須安裝過濾網。如果忘了安裝，就會引起全熱交換引擎堵塞，性能下降。
- 全熱交換引擎在安裝時要箭頭▲向上插入。

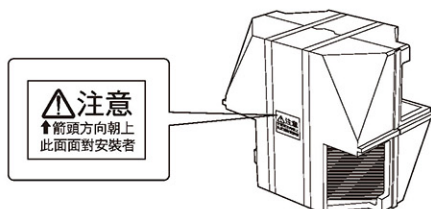

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若全熱交換器出現下列故障，在您聯繫經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

發生情形	可能原因	解決方案
使用一段時間後發現室內給氣、吸氣風量均有明顯減弱	空氣過濾網積塵太多	更換或清潔過濾網，按照保養方法清潔
出入口處出現噪音	風管安裝鬆動	重新緊固出入口與風管連接處部位
啟動開關仍未運轉	1.電源沒電（停電） 2.斷路器跳電（跳閘）	1.修復電源 2.合上斷路器

保 證 書

購 買 日 期	年 月 日	製 造 番 號	
經 銷 者 章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	
 線上產品登錄 享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務			